




Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges

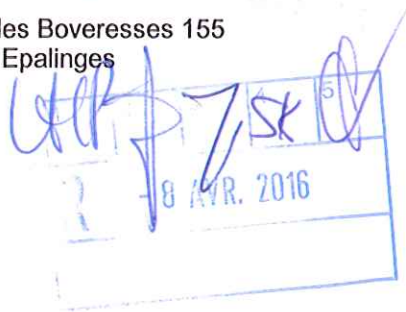

Commune de Gingins
Route de Trélex 4
1276 Gingins

Epalinges, le 04.04.2016

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 16-VD-3249

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Gingins
Prélèvement du : 29.03.2016 Effectué par : Claude Ravenel S.A.

Date arrivée : 30.03.2016

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 16-9605 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-Gingins
Lieu de prélèvement : Réseau supérieur - Réservoir Pralenet - Robinet de service

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	1	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 16-9606 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-Gingins
Lieu de prélèvement : Réseau inférieur - Réservoir du Pontet - Arrivée des sources

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.